

# Nota de Operación nº 01/2018 - 07.02.2018 (Continuación 1)

## **SITUACION DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO - OLA DE FRIO**

Como continuación a la Nota de Operación 01/2018, y considerando las actuales previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, se extiende el periodo de **Ola de Frío** hasta el lunes 12-feb, según los criterios definidos en la Resolución de 27 de noviembre de 2017 de la DGPEM por la que se aprueba Plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista.

Las temperaturas previstas dan lugar a un incremento extraordinario respecto a los valores estimados en condiciones normales de 1.140 GWh en el periodo de máxima fiabilidad de las previsiones, comprendido entre los días 5 y 12 de febrero.

El Gestor Técnico del Sistema, según lo indicado en apartado 5 del citado Plan de actuación invernal, no considera, al día de hoy, necesaria la liberación de la obligación de la reserva invernal



Se adjunta:

- Termograma previsto con las alarmas.
- Estimación del incremento de demanda previsto para los próximos días.

**Se mantiene la atención a toda la demanda programada.**

# ALARMAS por temperatura en el Sistema Gasista

Miércoles, 07 de febrero de 2018

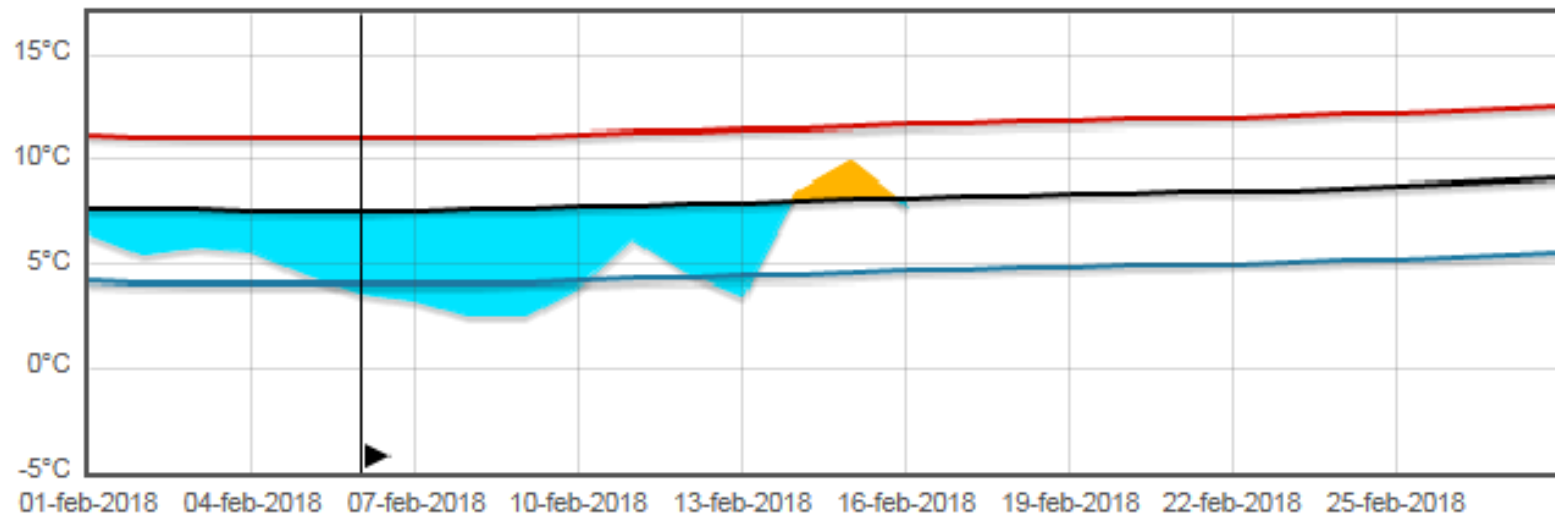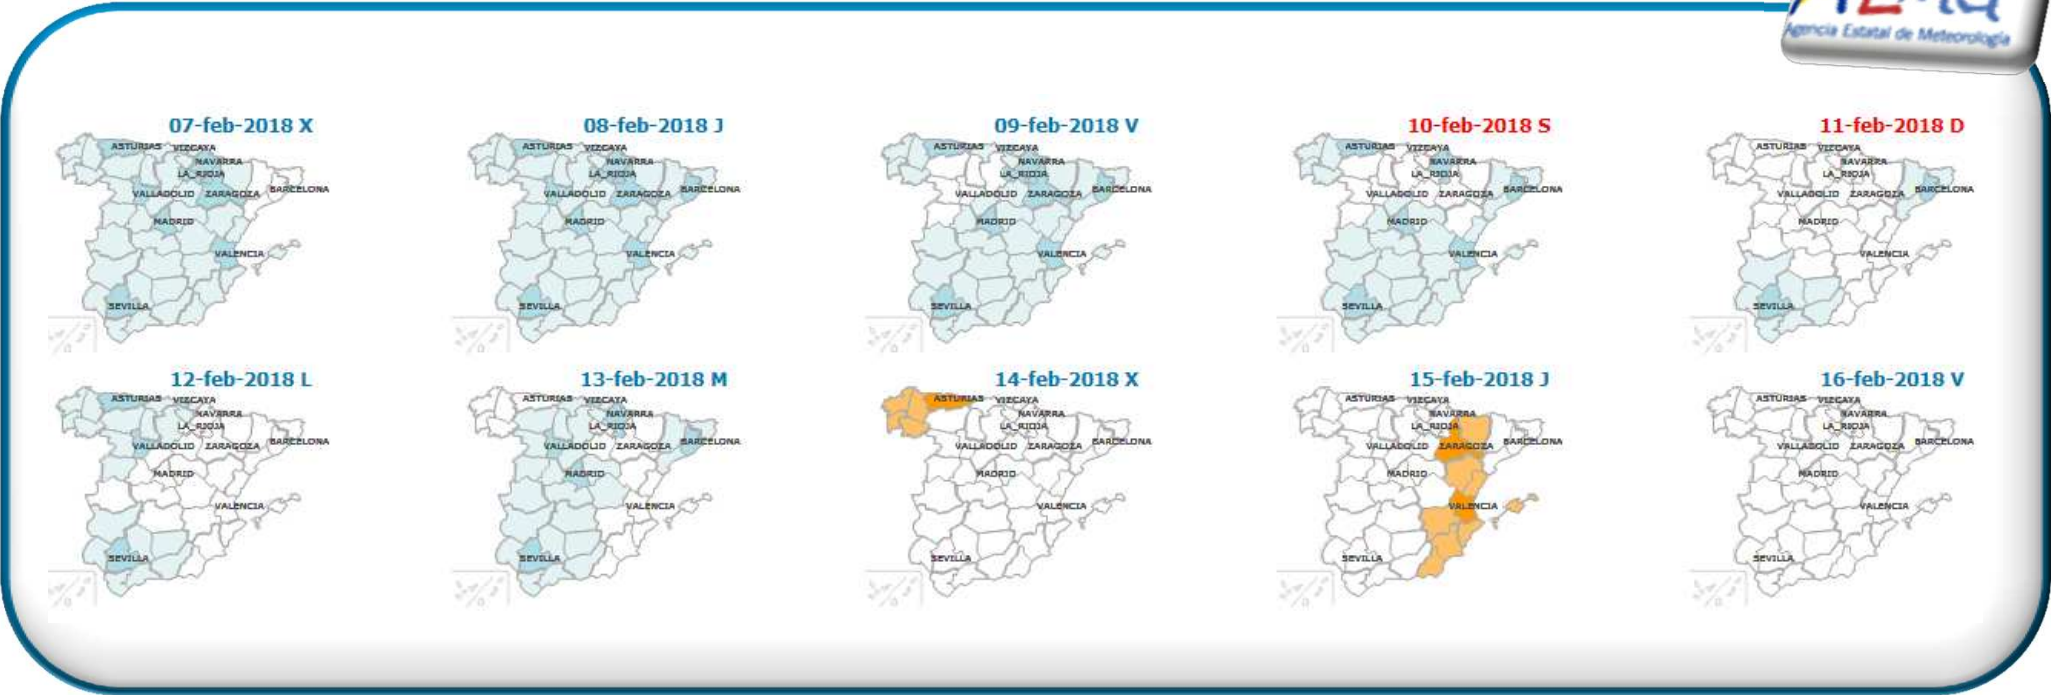

# Asignación y suministro demanda extraordinaria

## Demanda extraordinaria

- La previsión del **incremento extraordinario** respecto a los valores previstos en condiciones normales de temperatura acumula **1.140 GWh** en el periodo de máxima fiabilidad de las previsiones meteorológicas, comprendido entre los días 5 y 12 de febrero.

### Δ DEMANDA EXTRAORDINARIA RESPECTO SISTEMA PREVISIÓN

	Real			Real			Prev			Prev		
	05-feb-18			06-feb-18			07-feb-18			08-feb-18		
	Demanda Real (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d	Demanda Real (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d	Demanda prevista (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d	Demanda prevista (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d
Demanda Convencional Gas de Emisión	1.131	990	143	1.135	996	143	1.142	992	150	1.151	986	166
Cisternas	50	49		49	45		44	44		43	43	
<b>Total Demanda Convencional</b>	<b>1.182</b>	<b>1.039</b>		<b>1.184</b>	<b>1.041</b>		<b>1.186</b>	<b>1.036</b>		<b>1.195</b>	<b>1.029</b>	
	Prev			Prev			Prev			Prev		
	09-feb-18			10-feb-18			11-feb-18			12-feb-18		
	Demanda prevista (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d	Demanda prevista (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d	Demanda prevista (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d	Demanda prevista (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	Δ Demanda GWh/d
Demanda Convencional Gas de Emisión	1.140	971	170	1.018	877	141	981	872	109	1.094	978	116
Cisternas	38	38		12	12		9	9		48	48	
<b>Total Demanda Convencional</b>	<b>1.178</b>	<b>1.008</b>		<b>1.030</b>	<b>889</b>		<b>990</b>	<b>881</b>		<b>1.142</b>	<b>1.026</b>	