

Nota de Operación n°1/2024 - 05.01.2024 (inicio)



SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO – OLA DE FRÍO

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología anuncian un descenso de las temperaturas, incurriendo en **Ola de frío entre el 8 y 11 de enero de 2024**, según los criterios definidos en el Plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista del 26 de septiembre de 2021.

Las bajas temperaturas pronosticadas dan lugar a un **incremento extraordinario respecto a los valores previstos en condiciones normales de 355 GWh en el período comprendido entre los días 8 y 11 de enero**. Los actuales niveles de existencias almacenadas en tanques de GNL (13,3 TWh, equivalente al 58% de su capacidad) y AASS (30,5 TWh, equivalente al 89% de su capacidad) permiten atender este incremento de demanda y, por tanto, garantizar la seguridad de suministro del sistema. Actualmente y de manera adicional, hay ofrecidos 2 slots de descarga que pueden ser contratados por los usuarios en caso de que deseen incrementar sus aprovisionamientos a través de GNL.

En función de lo previsto en el presente plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista, se declara:



SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO – OLA DE FRÍO desde las seis horas del día 8 de enero de 2024 y hasta nuevo aviso.

Definición de Ola de frío atendiendo a lo establecido en la Resolución de 26 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el Plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista: periodo en el que la temperatura significativa del sistema gasista está por debajo de la banda de fluctuación durante al menos tres días consecutivos o en los que Protección Civil declare alerta por impactos previstos de fenómenos meteorológicos como lluvia, viento, hielo, nieve, entre otros.

Nota de Operación n°1/2024 - 05.01.2024

SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO – OLA DE FRÍO

Temperatura en el sistema gasista

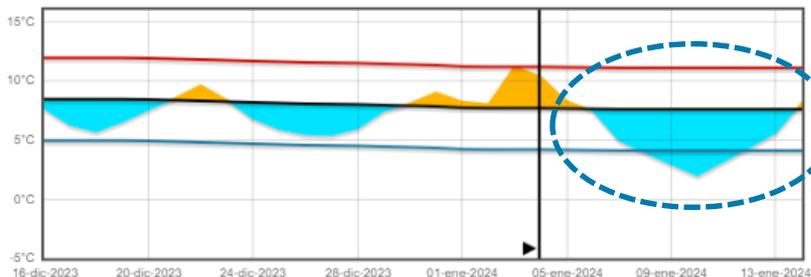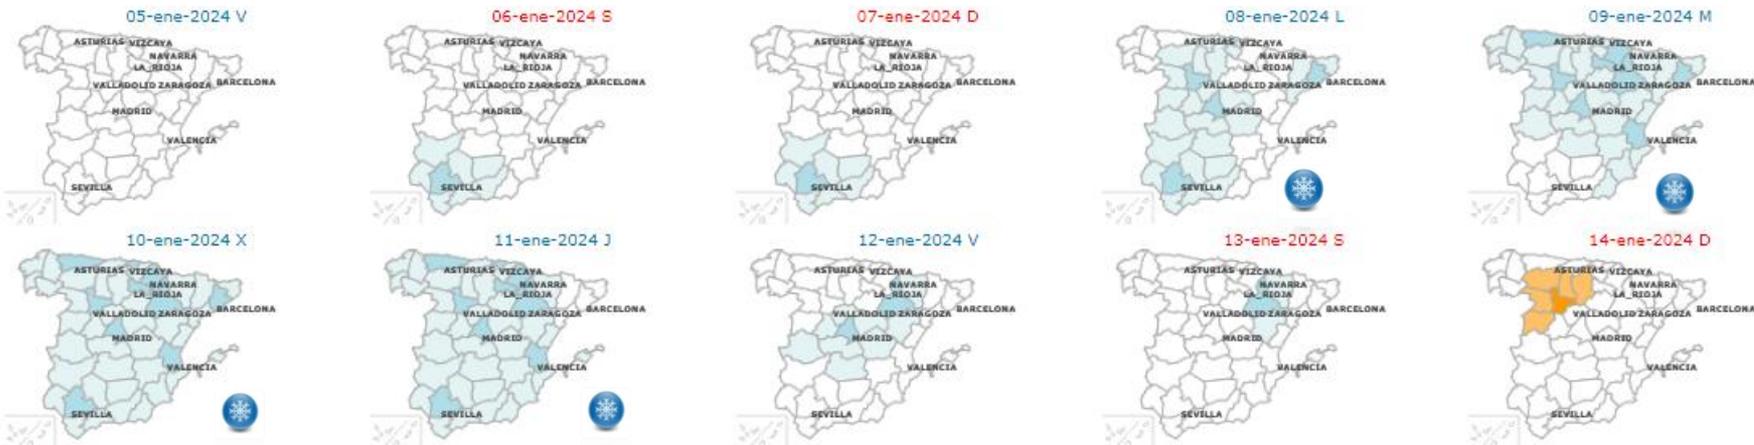

Temperatura Superior a la Normal

Temperatura Inferior a la Normal

Descenso de temperaturas



Temperaturas por debajo de su banda de fluctuación

Nota de Operación n°1/2024 - 05.01.2024

SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO – OLA DE FRÍO

La previsión del **incremento extraordinario** respecto a los valores previstos en condiciones normales de temperatura acumula **355 GWh** en el periodo comprendido entre los días 8 y 11 de enero de 2024.

Δ Demanda extraordinario respecto previsiones iniciales

	PREV			PREV			PREV			PREV		
	08-ene-24		Δ Demanda GWh/d	09-ene-24		Δ Demanda GWh/d	10-ene-24		Δ Demanda GWh/d	11-ene-24		Δ Demanda GWh/d
	Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)		Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)		Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)		Demanda Prev (GWh/día)	Demanda día normal (GWh/día)	
Demanda Convencional Gas de Emisión	925	834	92	922	840	81	925	842	83	937	839	98
Cisternas	43	43		42	42		42	42		43	43	
Total Demanda Convencional	968	877		964	883		967	884		980	882	